P515-185


ND-Series Electrified Functions

ⓘ **For standard installation, see full instruction sheet.**


Electrical Requirements


Amps .35; Volts 24 AC. Amps .15; Volts 24 DC.
Operation Temperature: +140°F to -22°F
All power requirements shown are for single lock operation.

Attach low voltage wires* to pigtail of rectifier or solenoid. Select proper wire size to minimize voltage drop.

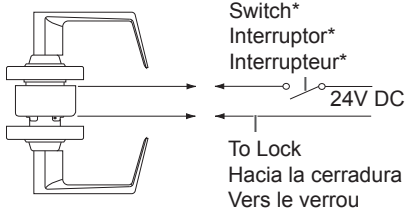

DC Power Source

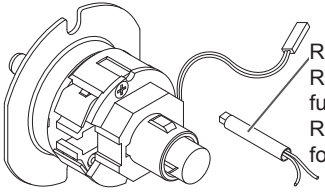

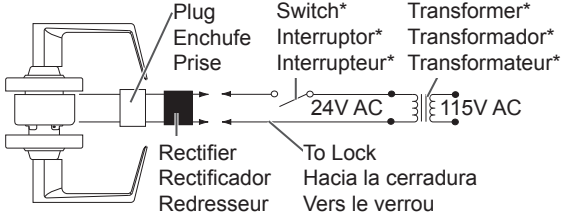

AC Power Source

Funciones electrificadas para la Serie ND

ⓘ **Para una instalación estándar, consulte las instrucciones de instalación.**

Requerimientos eléctricos

0,35 amperios, 24 voltios de CA. 0,15 amperios, 24 voltios de CC.
Temperatura operativa: De 140°F a -22°F
Todos los requerimientos de potencia aquí mostrados se refieren a la operación de una sola cerradura.

Conecte los cables al conductor de bajo voltaje* al conductorespiral o al rectificador, o al solenoide. Escoja el tamaño de cable adecuado para minimizar la caída de voltaje.

Fuente de alimentación de CC

Fuente dealimentación de CA

Fonctions électrifiées de la série ND

ⓘ **Pour une installation standard, voir la feuille d'instructions complètes.**

Spécifications électriques

35 A; 24 V c.a. 15 A; 24 V c.c.
Température de fonctionnement: +140 °F à -22°F
Toutes les spécifications électriques illustrées s'appliquent |au fonctionnement d'un verrou unique.

Fixer les fils a basse tenions a la spirale du redresseur ou au solenoide. Selectionner une taille de fil correcte pour reduire la chute de tension.

Source d'électricité c.c.

Source électrique c.a.

* Item not furnished.
No se suministra.
Ne sont pas fourni.

ND-Series Request to Exit Functions

ⓘ For standard installation, see full instruction sheet.


Electrical Requirements

Amps .50; Volts 24 AC. Amps .50; Volts 24 DC.
Operation Temperature: +140°F to -22°F
All power requirements shown are for single lock operation.

Attach low voltage wires* to pigtail of rectifier or solenoid. Select proper wire size to minimize voltage drop.*Item not furnished.

Customer Service	Servicio al cliente
Service à la clientèle	
1-877-671-7011	www.allegion.com/us

IMPORTANT: Drill ⅞" (22 mm) hole prior to drilling hole for chassis †
IMPORTANTE: Taladre un agujero (22 mm) antes de la agujero por el chasis†
IMPORTANT: Forer le trous (22 mm) avant de le trous pour le châssis†

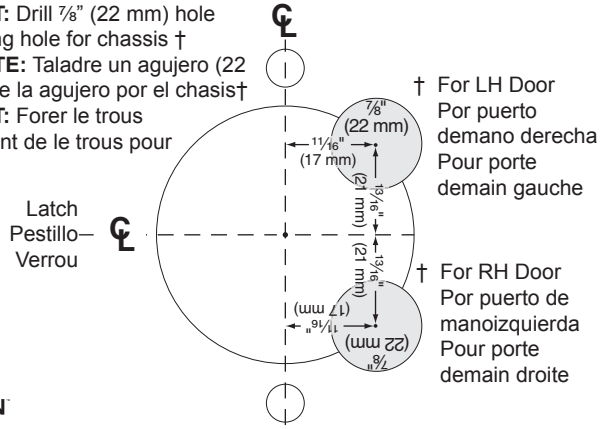

† For LH Door
Por puerto demano derecha
Pour porte demain gauche

† For RH Door
Por puerto de manoizquierda
Pour porte demain droite

ALLEGION

Funciones “Request to Exit” para la Serie ND

ⓘ Para una instalación estándar, consulte las instrucciones de instalación.

Requerimientos eléctricos

0,50 amperios, 24 voltios de CA. 0,50 amperios, 24 voltios de CC.
Temperatura operativa: De 140°F a 22°F
Todos los requerimientos de potencia aquí mostrados se refieren a la operación de una sola cerradura.

Conecte los cables al conductor de bajo voltaje* al conductor espiral o al rectificador, o al solenoide. Escoja el tamaño de cable adecuado para minimizar la caída de voltaje. *No se suministra.


Fonctions “Request to Exit” de la série ND

ⓘ Pour une installation standard, voir la feuille d’instructions complètes.


Spécifications électriques

50 A; 24 V c.a. 50 A; 24 V c.c.
Température de fonctionnement: +140 °F à -22 °F
Toutes les spécifications électriques illustréess’appliquent |au fonctionnement d’un verrou unique.

Fixer les fils a basse tenions* a la spirale du redresseur ou au solenoide. Selectionner une taille de fil correcte pour reduire la chute de tension.*Ne sont pas fourni.

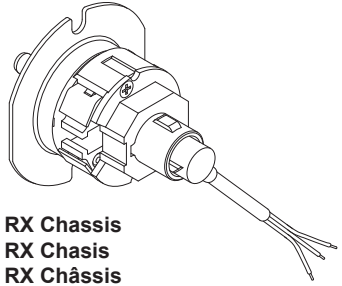

RX Chassis
RX Chasis
RX Châssis

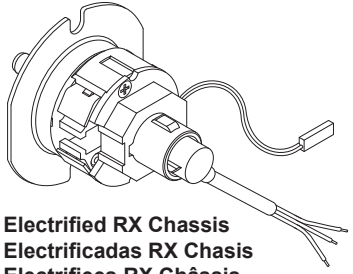

Electrified RX Chassis
Electrificadas RX Chasis
Electrifiees RX Châssis

Normally Open—white and purple wires,
Normally Closed—white and grey wires
Normalmente Abierto—los cables blanco y morado,
Normalmente Cerrado—los cables blanco y gris
Généralement Ouvert—les fils blanc et violet,
Généralement Fermé—les fils blanc et gris

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-185 Rev. 01/14-e